


10 消耗部品の交換方法

日々の作業を安定して能率的に行うために、作業前・作業後のメンテナンス・早い時期の消耗部品の交換をお勧めいたします。

以下の「消耗部品の交換方法」をよくお読みいただき、正しく作業を行ってください。

-  **警告** 消耗部品の交換やメンテナンスを行う時は、必ず電源プラグを手で持ってコンセントから抜き、作業を行ってください。電源プラグを差し込んだまま作業を行うと感電する危険性があります。
-  **警告** 取扱説明書に記載されている以外の間違った方法で交換すると機械が正常に働かないばかりか、感電や火傷をする危険性があります。
-  **警告** 消耗部品は必ず弊社指定の部品をご使用ください。指定外の部品を使用されると製品の性能が正しく発揮できないだけでなく、故障の原因にもなります。




必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で作業を行ってください。


シール部の構造

シール部は下図の部品から構成されていますので、部品交換の時は順番を間違えないように取り付けてください。

V-301G

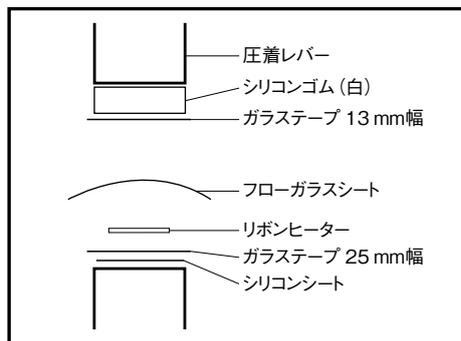

V-301G-10WK

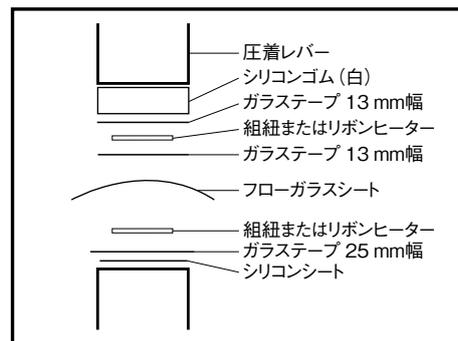


10-1 フローガラスシートのずらし方

【必要物】 はさみ、プラスドライバー

【交換の目安】 フローガラスシートが破れた、焦げた、シールが汚い等

フローガラスシートは単品販売、補修部品セット販売しています。

- 1 フローガラスシート押さえの止めビス (②) を3本緩めてフローガラスシートの端を引き出します。(右のイラストはフローガラスシート押さえを取り外した状態で描いています。)
- 2 フローガラスシート巻取棒 (③) が回せる程度に樹脂ナット (白) を緩めて、フローガラスシートを矢印の方向に引っ張り出してください。
- 3 フローガラスシートの不要部分をハサミで切り取ります。
- 4 フローガラスシートの端をフローガラスシート押さえ (①) とホルダーの隙間に挟みます。フローガラスシート押さえ (①) を固定するフローガラスシート押さえ止めビス (②) を締めてフローガラスシートを固定してください。
- 5 フローガラスシート巻取棒 (③) を回してフローガラスシートのたわみをなくしてください。
- 6 樹脂ナット (白) を回してフローガラスシート巻取棒押さえ (④) でフローガラスシート巻取棒を固定してください。

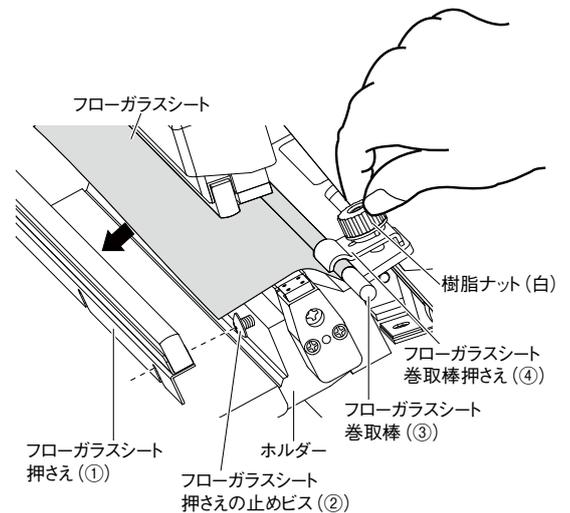

10-2 ヒーターの交換 (組紐・リボンヒーター共通)

【必 要 物】 プラスドライバー

【交換の目安】 凸凹が発生した (リボンヒーターのみ)、ヒーターが切れた、シールが汚い 等
組紐・リボンヒーターは単品販売、補修部品セット販売しています。


ヒーターを取り付けている電極は、右イラストのような部品構成になっています。

警告 もし誤って、ビス C を紛失した場合、ビス C (M4×6) より長いビスを代用しないようにしてください。ビス C より長いビスを使用すると電極台を固定しているビス D と接触して、ショートする危険性があります。

注意 ヒーター交換時はガラステープ、シリコンシートの破損状況もかならず確認し、傷んでいるようであれば同時に交換してください。
ガラステープ、シリコンシートが傷んでいてヒーターと本体フレームが直接接触するとショートする危険性があります。

MEMO ビスや電極カバーを紛失しない様に電極カバーを外さないでヒーターを交換できる構造になっています。

電極部の構成

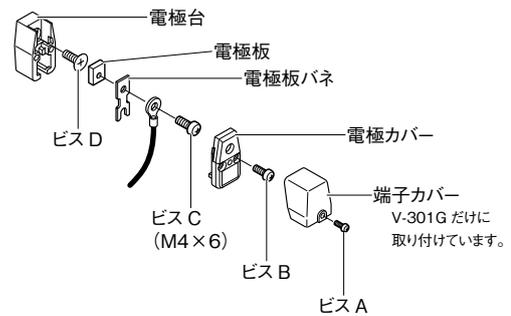

● 下側 (対象: V-301G、V-301G-10WK 共通)

注! 工場出荷時、V-301G-10WK には組紐ヒーターが取り付けられています。組紐ヒーターはリボンヒーターに交換可能です。
V-301G にはリボンヒーターのみを使用しています。



注! 組紐ヒーターからリボンヒーターへ交換、またはリボンヒーターから組紐ヒーターへ交換した場合、ヒーター交換前と同じ加熱設定やシール圧力設定でシール状態が異なる場合があります。シール状態を確認しながら適切な加熱設定やシール圧力設定に調整してください。

- 1 フローガラスシートを取り外します。(「10-1 フローガラスシートのずらし方」(→ P.39)を参照してください。)
- 2 左右双方電極のビス A をプラスドライバーで緩めて端子カバーを取り外します。(右イラストは端子カバーを取り外した状態です。)
- 3 左右双方電極のビス B を緩めてヒーターが左右に張られていない状態にします。(電極カバーを取り外す必要はありません。)

注意 ビス B を緩めないで、ヒーターが左右に張られた状態のままになるのでヒーターを取り付ける際に適切に電極板と板バネの間にヒーター端子をセットできなくなります。

- 4 左右双方電極の電極カバーの穴にプラスドライバーを差し込み、ビス C を緩めるとヒーターを取り外すことができます。
- 5 新しいヒーターを取り付ける時は、電極の片方ずつ、電極板と板バネの間にヒーター端子を差し込み、電極からヒーターが浮かないようにヒーター端子を指で押さえたまま、ヒーター止めビス C をドライバーで押しながら締め付けて固定します。
- 6 3 で緩めたビス B を確実に締め付け、ヒーターが左右に張られた状態にします。(ビス B の締め付けが緩いとヒーターが左右に張られた状態にならずヒーターが損傷する原因になります。)
- 7 電極に端子カバーをビス A で固定してください。

注! 下記イラストはリボンヒーターですが、組紐ヒーターでもヒーターの交換方法は同じです。

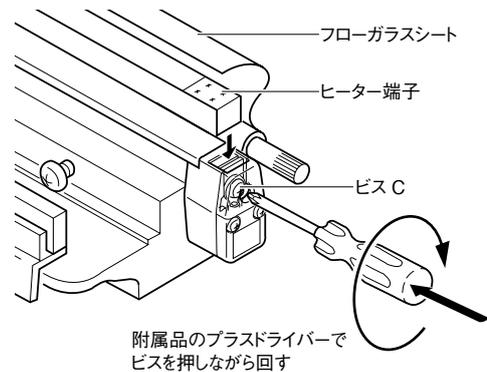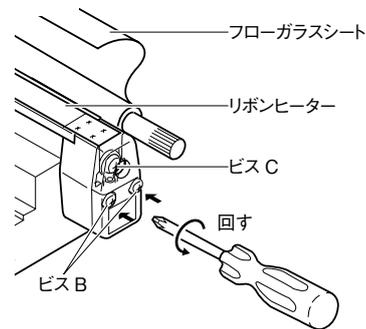

● 上側 (対象: V-301G-10WK)

注! 工場出荷時、V-301G-10WK には組紐ヒーターが取り付けられています。組紐ヒーターはリボンヒーターに交換可能です。
V-301G にはリボンヒーターのみを使用しています。


注! 組紐ヒーターからリボンヒーターへ交換、またはリボンヒーターから組紐ヒーターへ交換した場合、ヒーター交換前と同じ加熱設定やシール圧力設定でシール状態が異なる場合があります。シール状態を確認しながら適切な加熱設定やシール圧力設定に調整してください。

注! 下記イラストはリボンヒーターですが、組紐ヒーターでもヒーターの交換方法は同じです。

- 1 ヒーター上に貼り付けているガラステープ 13mm 幅を外します。
- 2 左右双方電極のビス B を緩めてヒーターが左右に張られていない状態にします。(電極カバーを取り外す必要はありません。)

注意 ビス B を緩めないで、ヒーターが左右に張られた状態のままになるのでヒーターを取り付ける際に適切に電極板と板バネの間にヒーター端子をセットできなくなります。

- 3 電極カバーの穴にプラスドライバーを差し込み、ビス C を緩めるとヒーターを取り外すことができます。
- 4 新しいヒーターを取り付ける時は、電極の片方ずつ、電極板と板バネの間にヒーター端子を差し込み、電極からヒーターが浮かないようにヒーター端子を指で押さえたまま、ヒーター止めビス C をドライバーで押しながら締め付けて固定します。
- 5 2 で緩めたビス B を確実に締め付けヒーターが左右に張られた状態にします。(ビス B の締め付けが緩いとヒーターが左右に張られた状態にならずヒーターが損傷する原因になります。)
- 6 ヒーターの上に新しいガラステープ 13mm 幅を貼り付けてください。

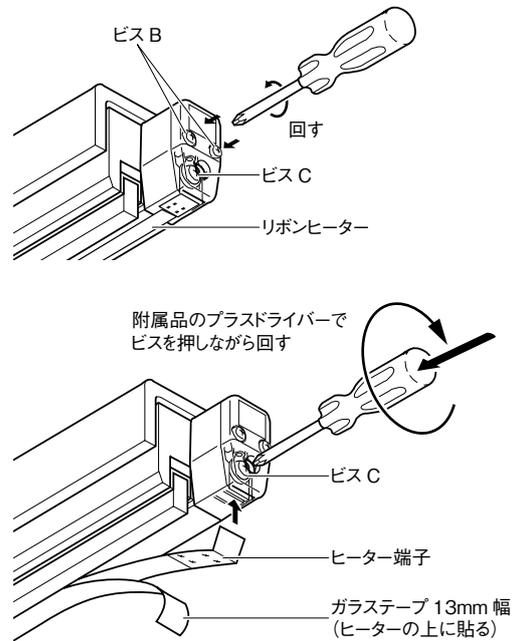

10-3 ガラステープ 25mm 幅、シリコンシートの交換


【必要物】 はさみ、プラスドライバー

【交換の目安】 ヒーターがよく切れる、シールが汚い等
ガラステープ 25mm 幅は単品販売しています。シリコン
シートは単品販売、補修部品セット販売しています。

- 1 「10-1 フローガラスシートのずらし方」
(→ P.39)、「10-2 ヒーターの交換(組紐・
リボンヒーター共通)」(→ P.40)を参照して、
フローガラスシート、ヒーターを取り除いてくださ
い。
- 2 ヒーター下側のガラステープとシリコンシートをきれ
いにはがしてください。

注！ 粘着のりが残っている上にシリコンシート、
ガラステープを貼りますと、シール面に悪
影響をおこします。
- 3 新しいシリコンシートをシール部の長さより少し長
めに貼り付けます。(1枚)
- 4 ガラステープ 25mm 幅をシリコンシートの上に重
ねて貼り付けます。約 5mm ずつシール面の外
側(電極の上)から貼り付けてください。(1枚)

注！ ガラステープ 25mm 幅の交換の際に、シリコン
シートのホルダーへの貼り付け粘着力が低下して
いましたらガラステープとともにシリコンシートも交
換してください。

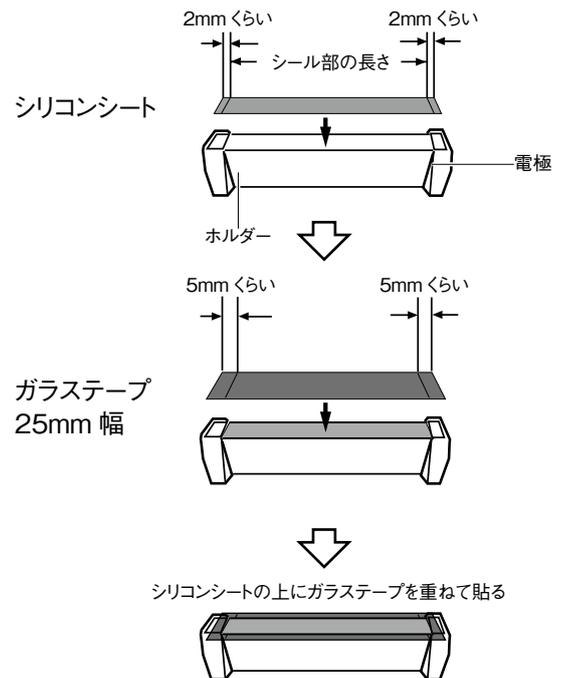

10-4 シリコンゴム (白) の交換


【必 要 物】 アルコール (エタノール)

【交換の目安】 シールが汚い 等

シリコンゴム (白) は単品販売、補修部品セット販売しています。


● V-301G

- 1 シリコンゴム (白) の上に貼ってあるガラステープ 13mm 幅をはがしてください。
- 2 シリコンゴム (白) を取り去ります。
- 3 圧着板に残った粘着のりをアルコール (エタノール) を使って取り除きます。
- 4 新しいシリコンゴム (白) を圧着板の端から順に (右イラストの圧着板のグレー部分に) 丁寧に貼ってください。
- 5 新しいガラステープ 13mm 幅をシリコンゴム (白) の上に貼ってください。

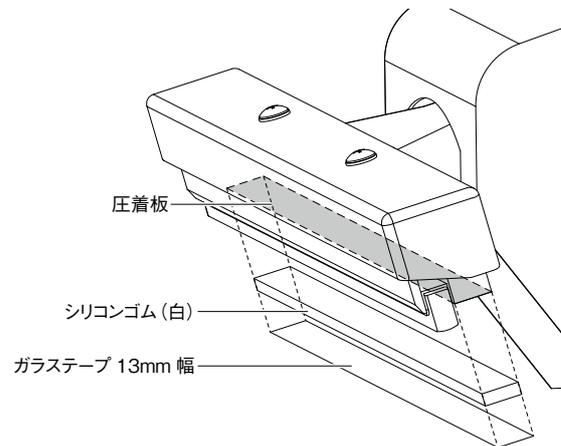

● V-301G-10WK

- 1 「10-2 ヒーターの交換 (組紐・リボンヒーター 共通)」 (→ P.40) >> ● 上側を参照して、上側ヒーターに貼り付けてあるガラステープ 13mm 幅と上側ヒーターを取り除いてください。
- 2 シリコンゴム (白) の上に貼ってあるガラステープ 13mm 幅をはがしてください。
- 3 シリコンゴム (白) を取り去ります。
- 4 圧着板に残った粘着のりをアルコール (エタノール) を使って取り除きます。
- 5 新しいシリコンゴム (白) を圧着板の端から順に (右イラストの圧着板のグレー部分に) 丁寧に貼ってください。
- 6 新しいガラステープ 13mm 幅をシリコンゴム (白) の上に貼ってください。
- 7 1 で外した上側ヒーターを取り付けます。
- 8 新しいガラステープ 13mm 幅を上側ヒーターの上に貼ってください。

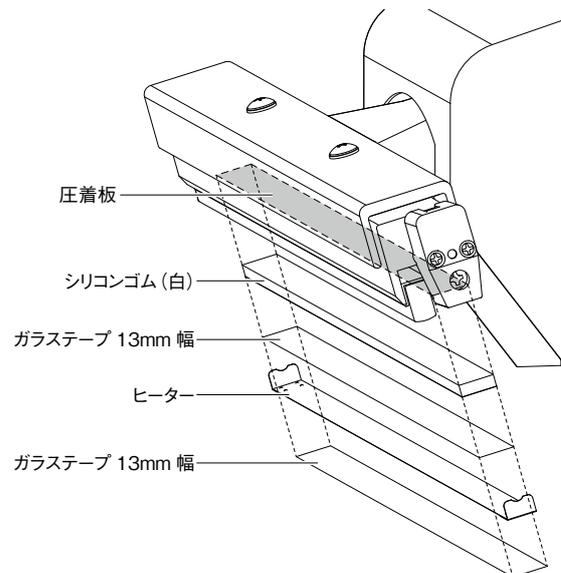

10-5 ノズルの清掃と交換






【必要物】 プラスドライバー、六角レンチ (3mm)

【交換の目安】 ガスが出ない、ノズルが詰まっている、汚れている

上記の【交換の目安】のような症状が発生した場合は以下の手順でノズルの清掃、または交換を行ってください。

- 1 プラスドライバーで本体カバーを止めているビスを緩めます。上側に持ち上げ本体カバーを抜き取ります。(右イラストは本体カバーを取り去った状態です。)
- 2 ノズルが収納された状態で復帰スプリングを外します。
- 3 ノズルホルダー側面のキャップボルトを六角レンチで緩めます。
- 4 圧着レバーを手で持ち上げノズルを引き抜き清掃してください。
汚れ、詰まりがひどい場合はノズルを交換してください。
- 5 ノズルを取り付ける時は、ノズルの上面が上になる状態にセットし、圧着レバーに対して平行になるように取り付け、3で緩めたキャップボルトを締め固定してください。

注意 キャップボルトの締めすぎに注意してください。

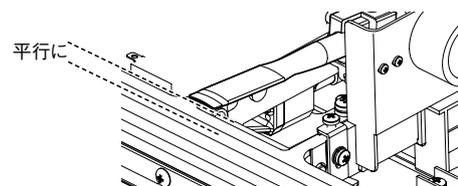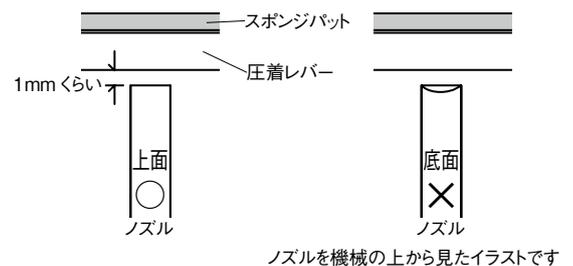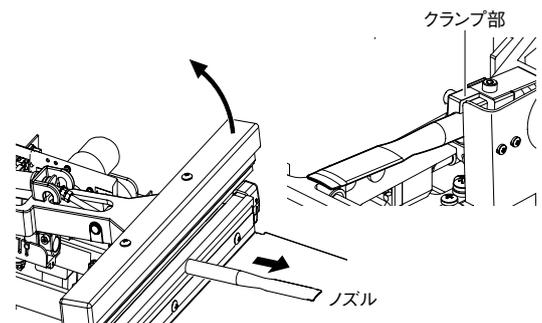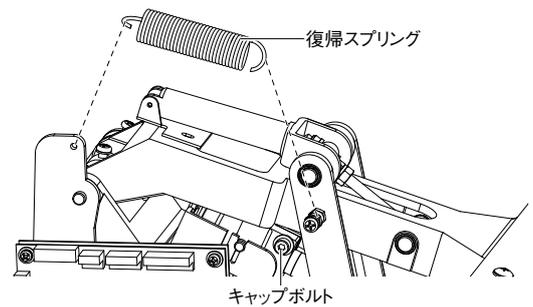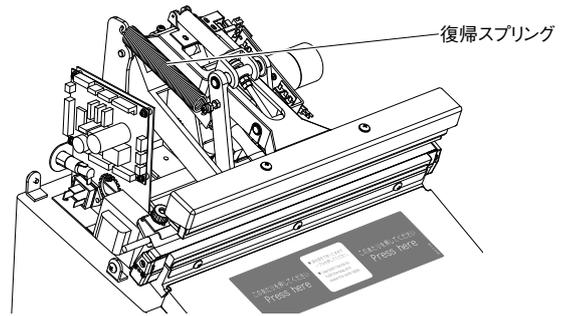

- 6 復帰スプリングを取り付ける時は、上から2番目のイラストを参照して、元の箇所に正しく取り付けてください。

10-6 フィルターの清掃とエレメントの交換


【必 要 物】 フィルターケースが固くて回らないときは
モンキレンチ、ペンチ

【交換の目安】 脱気力が低い、脱気しない、フィルター
及びエレメントの詰まりがひどい

フィルター、フィルターエレメントは単品販売しています。
ノズルより吸い込まれてしまった米粒や異物は、製品側
面のフィルターケースの中に蓄積されます。上記の【交
換の目安】のような症状が発生した場合は以下の手順
でフィルターエレメントの清掃、または交換を行ってくだ
さい。

- 1 エレメントが目詰まりして脱気が弱くなったときや、
フィルターケースに物が詰まっているときは右イラ
ストのようにフィルターケースを取り外して清掃して
ください。
汚れ、詰まりがひどい場合はフィルターエレメント
を交換してください。
- 2 フィルターケースを外して、中のフィルターエレメン
トを左に回して抜き取り、新しいフィルターエレメン
トを差し込んでください。

注！ フィルターケースが固くて回らないときはモ
ンキレンチなどでケースの下側の六角形
の突起部を回して外してください。

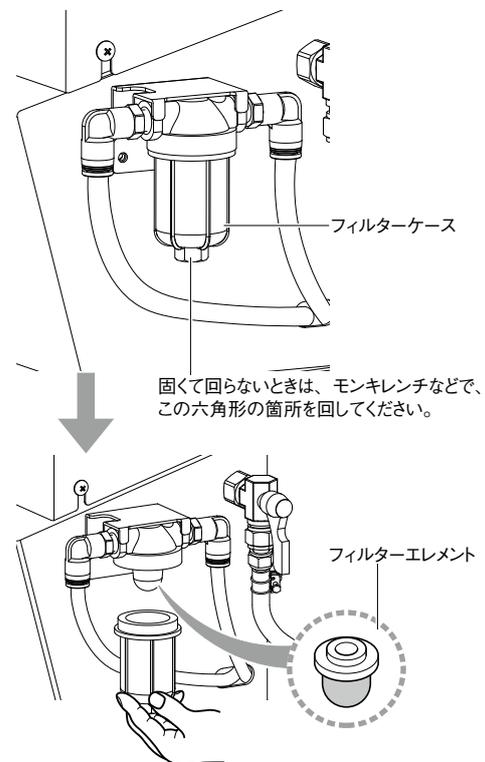

10-7 ノズル継手の清掃と交換

【必要物】 プラスドライバー、六角レンチ (3mm)

【交換の目安】 脱気力が低い、脱気しない、ノズル継手が詰まっている

上記の【交換の目安】のような症状が発生した場合は以下の手順でノズル継手の清掃、または交換を行ってください。

- 1 「10-5 ノズルの清掃と交換」 (→ P.45) を参照して、ノズルを外してください。






 **注意** 復帰スプリングを紛失しないように注意してください。

- 2 後ろカバーを外してください。
- 3 Y型継手を抜き取ってください。

- 4 キャップボルトを緩め、ノズル継手固定板を外します。

- 5 ノズル継手を引き出しホースを外し、清掃します。汚れ、詰まりがひどい場合はノズル継手を交換してください。

- 6 1～5の手順でノズル継手を元の箇所に正しく取り付けけてください。

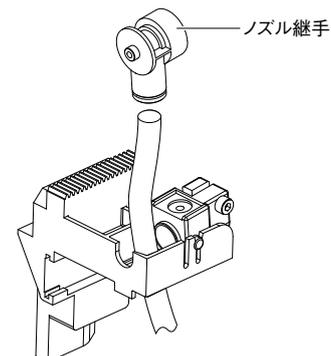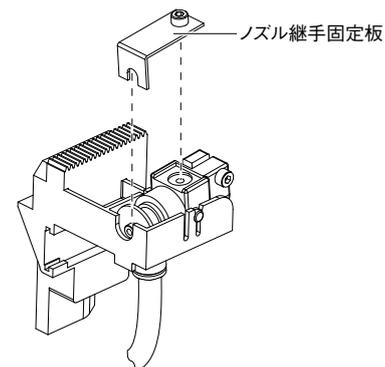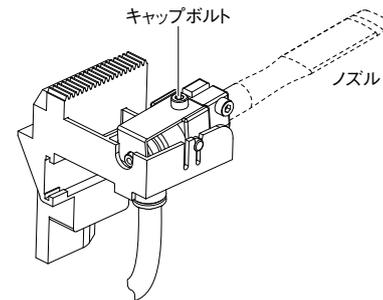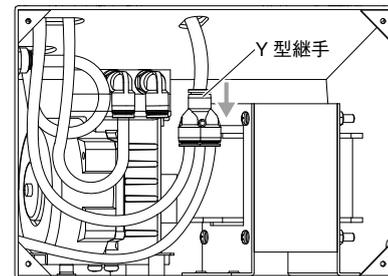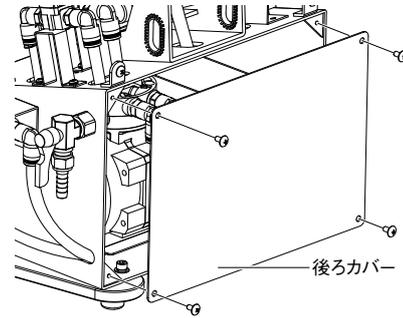

10-8 ホースの外し方

給・脱気配管のホースを抜き差しする時は、エルボ継手の開放リングを指先で押しながら、ホースを抜いてください。

ホースを継手に差し込むときはそのまま差し込んでください。コレットの逆止め効果でホースは抜けません。また、継手の V シールにより機密状態を保ちます。

注意 ホースの差し込みが少ないと(18mm 以下)エア漏れを起こし脱気力が低下しますので確実に差し込んでください。

